



PRZEREKÓJ A-A

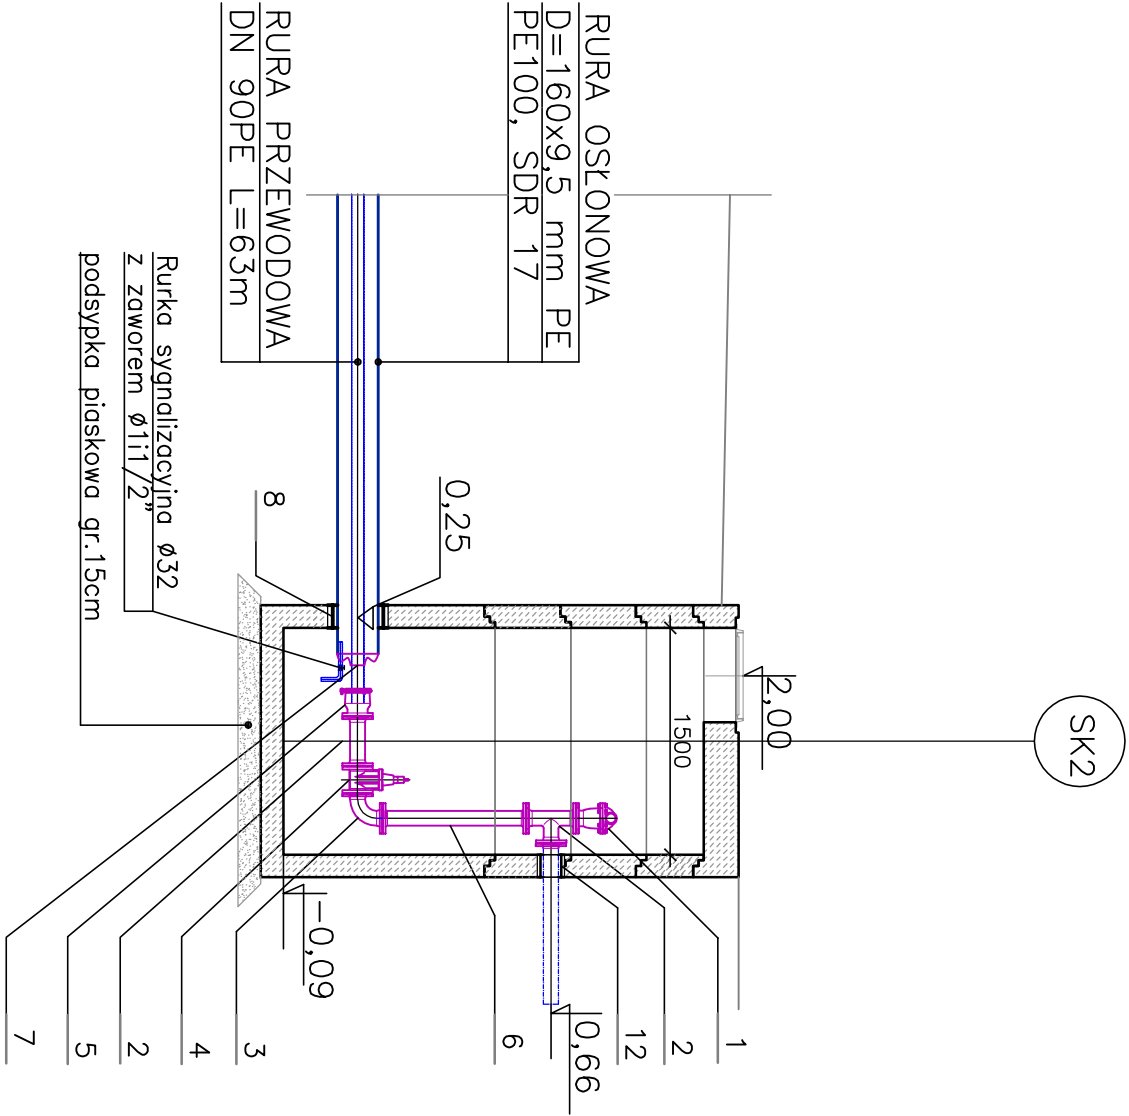


RZUT



Nr	OPIS	Ø	ILOŚĆ
1	ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCY DO ŚCIEKÓW	80zel.	1
2	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY	80/80zel.	1
3	KOLANO KOŁNIERZOWE 90°	80zel.	1
4	ZASUWA KOŁNIERZOWA KRÓTKA PN6 DO ŚCIEKÓW	80zel.	1
5	ZŁĄCZKA RUROWA KOŁNIERZOWA	80zel.	2
6	PROSTKA KOŁNIERZOWA L = 80mm	80zel.	1
7	MANSZJETA TYP N "INTEGRA"	250/80	2
8	ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY GRUBOŚĆ OGNIW 90mm ZAMONTOWANY W OTWORZE Ø400mm		2
9	ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY GRUBOŚĆ OGNIW 38mm ZAMONTOWANY W OTWORZE Ø180mm		1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



PRACOWNIA  
PROJEKTOWA

AUTORZY:

PROJEKTANT:  
*inż. Wojciech Bogusławski*  
nr upr.: 237/Sz/83 i 277/Sz/83

OPRACOWAŁ:  
*mgr inż. Bartosz Bogusławski*

SPRAWDZAJĄCY  
*mgr inż. Monika Grieger*  
nr upr.: 70/Sz/2003

NAZWA INWESTYCJI:  
SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE W UL. DWORCOWEJ I W  
ULICY ŁĄCZNIKA OD UL. OKÓLNEJ W ŚWIMIOUŚCIE

INWESTOR:  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Kołtająca 4, 72-600 Świmouście

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:  
Szczegół wykonania studni kontrolnej SK2  
na rurociągu tłocznym