



157
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu


NIP 855-10-33-152
tel./fax: +48 91 3212494

72-600 Świnoujście
ul. Dąbrowskiego 5

E-mail: psse.swinoujscie@pis.gov.pl

Świnoujście, dnia 14.01.2015 r.


PPS-NS-HK/073/ 98 / 15

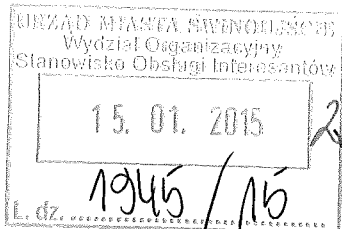

Prezydent Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście

160115

Dotyczy: okresowej oceny jakości wody w Świnoujściu.

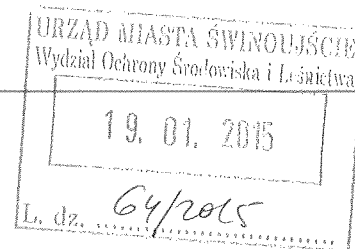

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu przesyła w załączeniu okresową ocenę jakości wody w Świnoujściu za II półrocze 2014 roku.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu
dr med. Zdzisław Kolanek

P. B. Zabłocinski
19.01.2015

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY ZA II PÓŁROCZE 2014R.

1. WYKAZ PRODUCENTÓW WODY ZAOPATRUJĄCYCH LUDNOŚĆ:
 - a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu Sp. z o.o.
 - b) Morska Stocznia Remontowa S.A.
2. WIELKOŚĆ PRODUKCJI WODY DOSTARCZANEJ OD PRODUCENTÓW:
ZWiK - Roczna wielkość produkcji wody wodociągowej 2855395 m³
MSR - Dobowa wielkość produkcji wody wodociągowej 200m³/doba

3. JAKOŚĆ WODY :

W lewobrzeżnej części Świnoujścia objęte były nadzorem stacje uzdatniania wody (SUW) i sieć wodociągów publicznych :

- SUW „Granica”
- SUW „Wydrzany”
- Sieć „Granica-Wydrzany”

Jakość wody ze stacji uzdatniania wody „Wydrzany” odpowiadała wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Woda z SUW „Granica” wykazała dwukrotnie przekroczenie zawartości manganu w wodzie i wartości te nie mieściły się również w wymaganiach decyzji warunkowej obowiązującej do dnia 30.11.2014 na wodę dostarczaną z SUW „Granica” (tj. wskaźnika manganu do 0,15 mg/dm³ i żelaza do 0,25 mg/dm³). Po powtórным wykonaniu badania na zawartość przekroczonego parametru woda odpowiadała wymaganiom zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Woda z sieci wodociągowej zaopatrywanej przez SUW „Granica” i SUW „Wydrzany” w jednym PPPW (punkt poboru próbki wody) jednorazowo nie odpowiadała wymaganiom ze względu na parametr żelaza nie mieszczący się również w wymaganiach decyzji warunkowej.

O zaistniałych sytuacjach powiadamiano przedstawiciela Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu, który podjął działania w celu usunięcia stwierdzonych przekroczeń.

Pod względem mikrobiologicznym woda spełniała wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

W prawobrzeżnej części Świnoujścia nadzorem objęte były :

- SUW „Odra”
- sieć wodociągowa „Odra – Przytór Wydmy”
- SUW „MSR” –wodociąg zakładowy Morskiej Stoczni Remontowej

Jakość wody ze Stacji Uzdatniania Wody „Odra” w II półroczu nie była badana a woda z sieci „Odra-Przytór –Wydmy” odpowiadała w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra

Załącznik nr 1

Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

Woda ze Stacji Uzdatniania (SUW) „Morskiej Stoczni Remontowej” pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała obowiązującym wymaganiom.

Ponadto pobrano próbki wody w celu wykonania badań z SUW „MSR” oraz z sieci „Odra –Przytór Wydmy” w kierunku obecności bakterii *Clostridium perfringens* oraz w ramach monitoringu przeglądowego na zawartość między innymi chlorków, fluorków, ołowiu, miedzi, niklu, kadmu, chromu, arsenu, selenu, antymonu, rtęci, sodu, siarczanów, bromianów, benzo(a)pirenu, Σ THM, Σ WWA, Σ pestycydów, cyjanków, boru, benzenu.

Otrzymane sprawozdania z badań próbek wody wykonanych w Oddziale Laboratoryjnym WSSE w Szczecinie w zakresie monitoringu przeglądowego wykazują, że badana woda odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Kołłątaja 4 w Świnoujściu zwrócił się pismem o przedłużenie terminu wykonania obowiązków określonych w decyzji warunkowej z dnia 29 listopada 2013r. nr PPS-NS-HK/600/ 2149a/E.P./I.G./05/13 na parametry dostarczanej wody z Stacji Uzdatniania Wody „Granica” w zakresie wskaźnika manganu do 0,15 mg/dm³ i żelaza do 0,25 mg/dm³.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w przedłożonym piśmie poinformował, że dotychczas wykonano większość prac modernizacyjnych tj.: zostały ustawione nowe zbiorniki filtracyjne ze złożem chalcedonitowym, wykonano nowe instalacje technologiczne oraz armaturę, pracuje nowy zestaw hydroforowy tłoczący wodę uzdatnioną na zbiorniki retencyjne i nowa pompa do płukania filtrów oraz wykonane zostały wszystkie prace budowlane w zakresie hali głównej Stacji Uzdatniania Wody „Granica”. Ponadto ZWiK w Świnoujściu poinformował, że obecnie trwają działania mające na celu uzyskanie właściwego wyniku mikrobiologicznego po złożach filtracyjnych. Po ich osiągnięciu będzie można zdemontować stare (aktualnie pracujące) filtry i zbudowanie w ich miejscu zbiornika dla wód popłucznych. Przeprowadzenie ww. działań pozwoli na osiągnięcie parametrów wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu uznał argumenty zawarte we wniosku zobowiązanego za uzasadniające zmianę terminu realizacji obowiązków i postanowił wyrazić zgodę na prolongatę decyzji warunkowej.

Dnia 17 listopada 2014r. wydano decyzję PPS-NS-HK/600/ 2149b/E.P./I.G./05/13/14 przedłużającą wykonanie obowiązków do dnia 31.05.2015r.