


POMIESZCZENIA  
NIEDOSTĘPNE

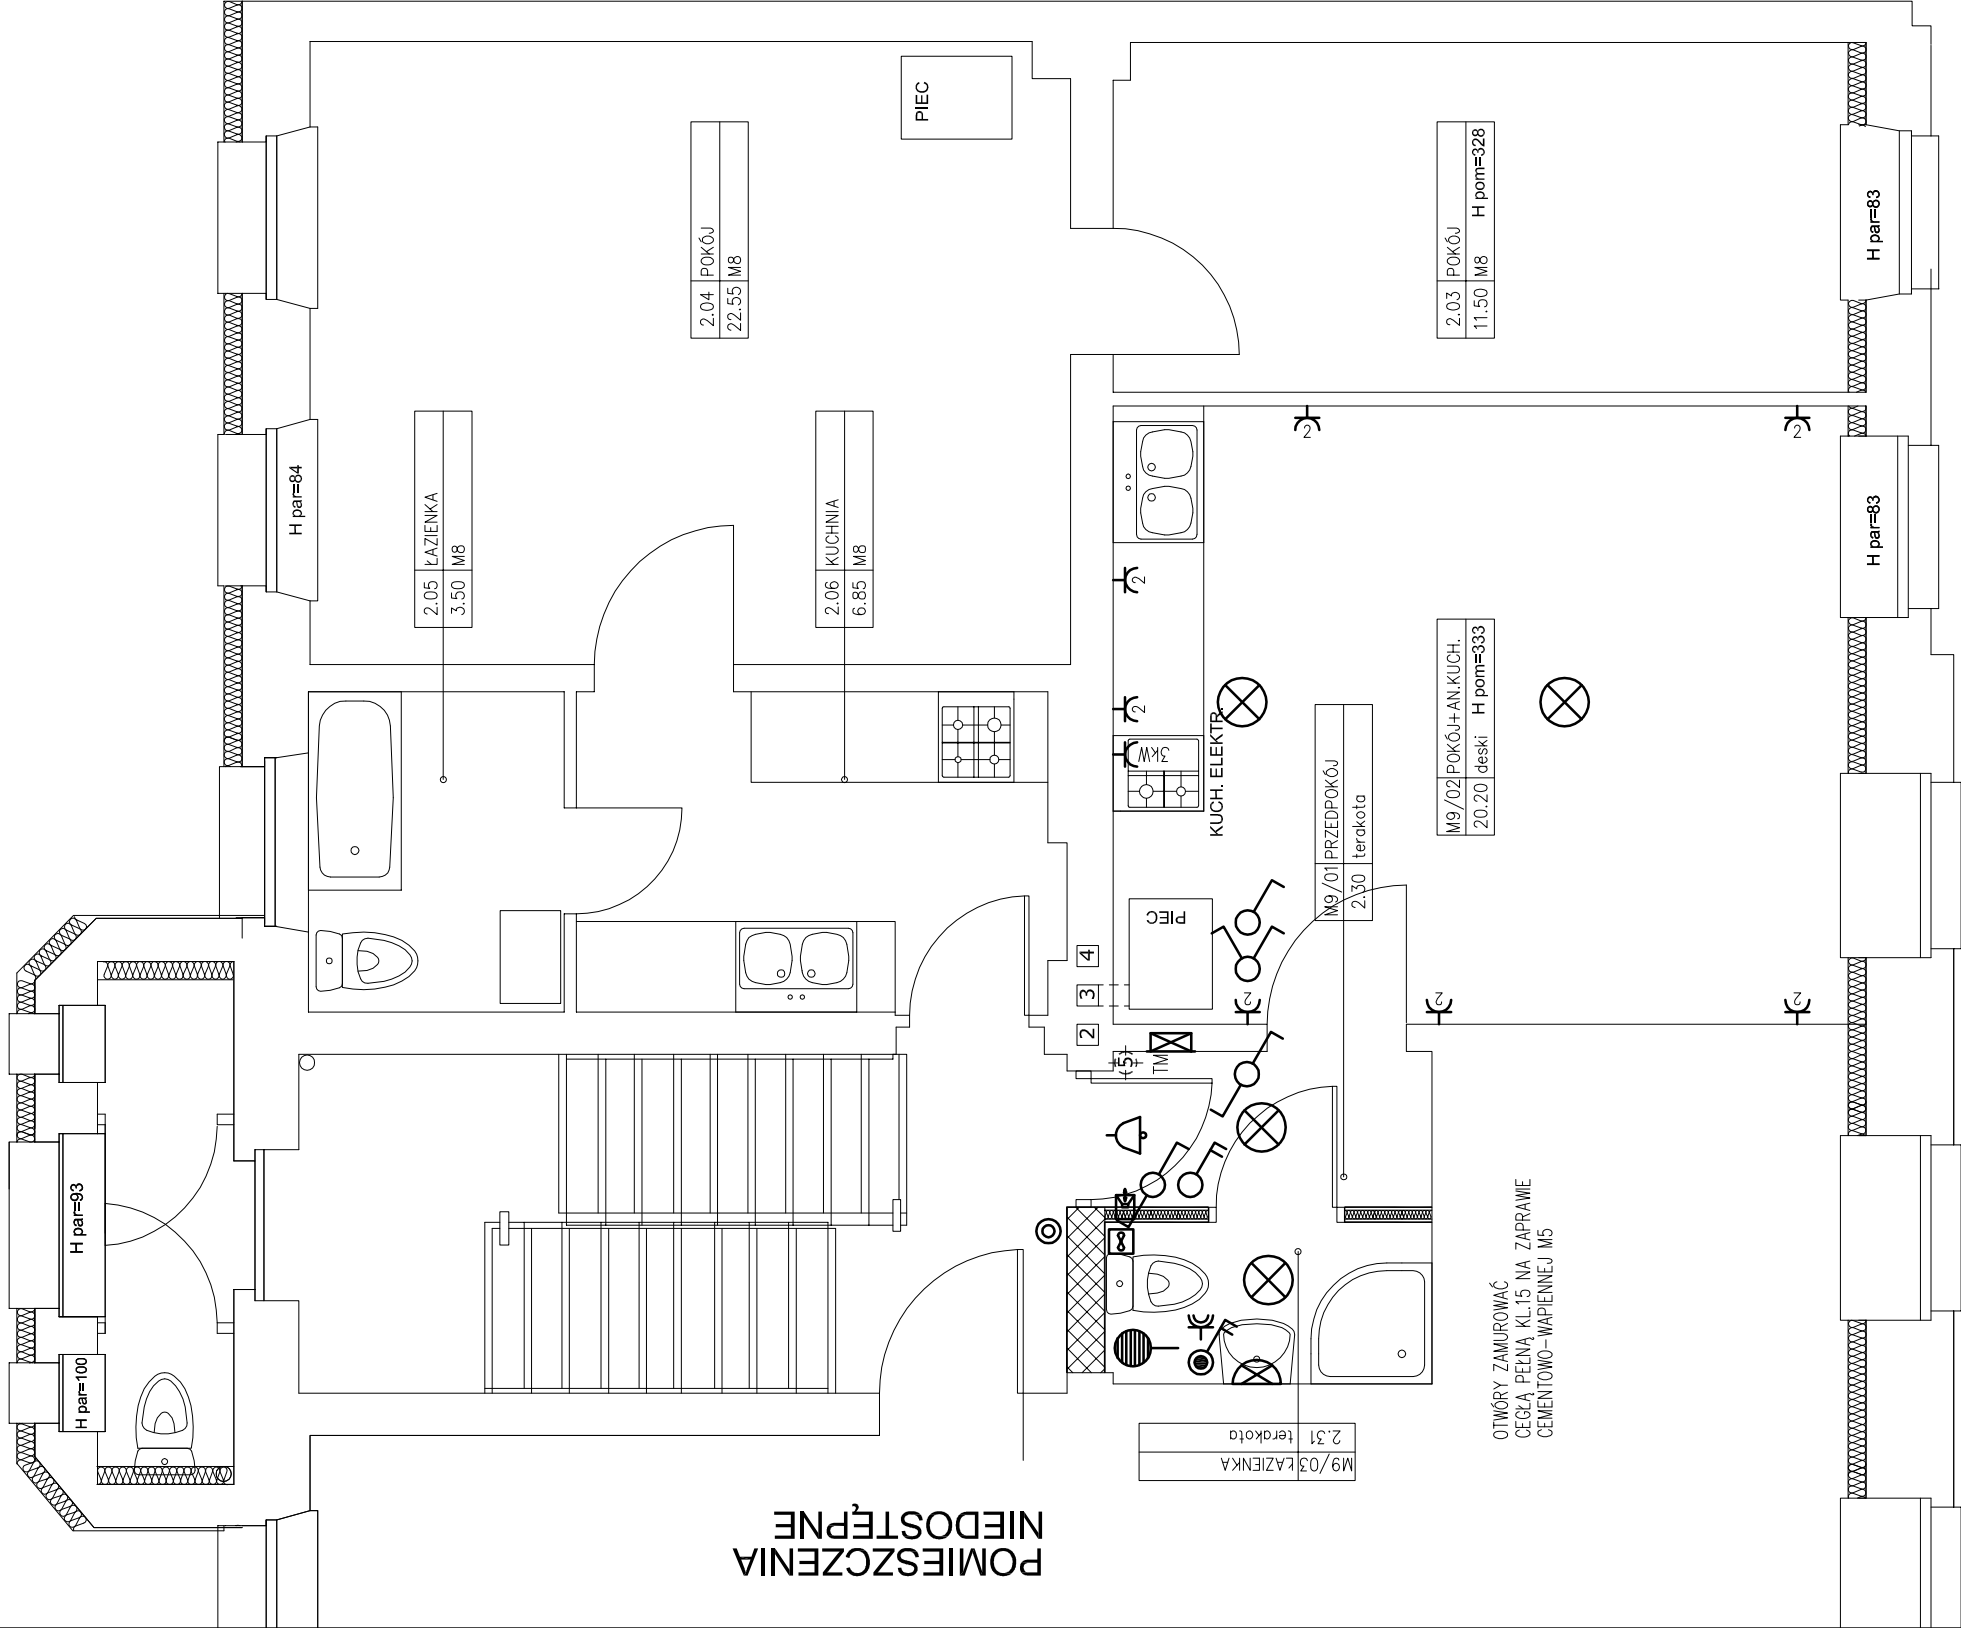

- dzwonek;
- wyłącznik jednobiegunowy, p/t;
- przycisk chwilowy "DZWONEK", p/t;
- wyłącznik dwubiegunowy, hermetyczny, p/t;
- wyłącznik dwubiegunowy, p/t;
- wyłącznik świecznikowy, p/t;
- wyłącznik schodowy, p/t;
- pojemnościowy podgrzewacz wody 1,5kW/230V;

UWAGA:

- Zgodnie z PN-HD 60364–5–54 wykonać w budynku ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze;
- Przewody prowadzić pod tynkiem oraz w rurkach osłonowych pod glazurą, płytami oraz na elementach drewnianych;
- W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny;

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE  
ZGODNIE Z PN-HD 60364

OBIEKT:	BUDYNEK przy ul. WYSZYŃSKIEGO 6/9 w ŚWINOUJŚCIU; gm. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie;	
	NR RYS.: 1	
	TEMAT OPRAC.: PROJEKT PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZENIA NA AN. KUCHENNY I WC z BRODZIKIEM oraz PROJ. WENT.MECH. i INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ w LOKALU nr 9	
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT LOKALU nr 9- instalacja elektryczna	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Białczewski upr. nr ZAP/0066/POOE/07	BRANŻA.: Inst. elektryczne
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Zaloga upr. nr 204/Sz/84	FAZA.: PROJEKT BUDOWLANY
ZLECENIODAWCA:	URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIA, ZAKŁAD GOSP. MIESZK. ul. MONTE CASSINO 8; 72-600 ŚWINOUJŚCIE	
DATA.: 08.2012		SKALA.: 1:50