


URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE  
Wydział Urbanistyki i Architektury  
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  
tel. 91 321 31 92, fax 91 321 59 95  
e-mail: wms@um.świnoujscie.pl





- dzwonek;
- wyłącznik krzyżowy, p/t;
- wyłącznik schodowy, p/t;
- przycisk chwilowy "DZWONEK", p/t;
- wyłącznik dwubiegunowy, p/t;
- wyłącznik dwubiegunowy, IP44, p/t;
- wyłącznik świecznikowy, p/t;
- pojemnościowy podgrzewacz wody 1,5kW/230V;
- czujnik ruchu ze zwłoką czasową;
- grzejnik elektryczny 0,6kW/230V;
- łazienkowy wentylator wyciągowy 0,013kW/230V;

**UWAGA:**

1. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54 wykonać w budynku ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe połączenia wyrównawcze;
2. Przewody prowadzić pod tynkiem oraz w rurkach osłonowych pod glazurą, płytami oraz na elementach drewnianych;
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny;

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZGODNIE Z PN-HD 60364

|                  |   |   |                      |
|------------------|---|---|----------------------|
| OBIEKT:          |   | BUDYNEK przy ul. G. NARUTOWICZA 3 w ŚWINOUJŚCIU;<br>dz.ter. nr 23 , obr.6 Świnoujście;<br>gm. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie; |                      |
| TEMAT<br>OPRAC.: |   | Remont lokalu mieszkalnego  | NR RYS.:<br><b>1</b> |
| TREŚĆ RYSUNKU:   | Rzut lokalu nr 2A i 2B- instalacja elektryczna  |   |                      |
| PROJEKTOWAŁ:     | mgr inż. Adam Białczewski<br>upr. nr ZAP/0066/POQE/07                                     | BRANŻA.:<br>Inst. elektryczne   | DATA.:<br>12.2012    |
| SPRAWDZIŁ:       | mgr inż. Jan Załoga<br>upr. nr 204/Sz/84  | FAZA.:<br>PROJEKT<br>BUDOWLANY  | SKALA.:<br>1:50      |
| ZLECENIODAWCA:   | URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIA, ZAKŁAD GOSP. MIESZK.<br>ul. MONTE CASSINO 8; 72-600 ŚWINOUJŚCIE |   |                      |

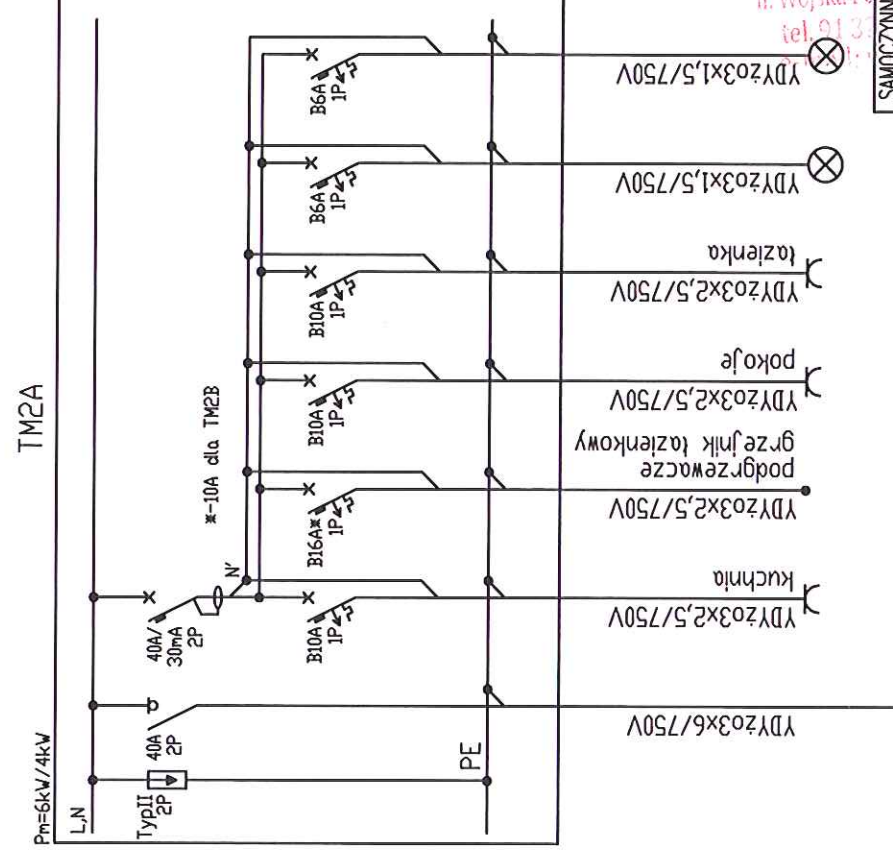

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZGODNIE Z PN-HD 60364

OBIEKT: BUDYNEK przy ul. G. NARUTOWICZA 3 w ŚWINOUJŚCIU;

dz.ter. nr 23 , obr.6 Świnoujście;

UWAGA:  
1. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54 wykonać w budynku ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze;

gm. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie;

Remont lokalu mieszkalnego

TEMAT:

OPRAC.:

NR RYS.: 2

TREŚĆ RYSUNKU: Tablice licznikowe i rozdzielnica TM2W

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

ZLECENIODAWCA:

BRANŻA: Inst. elektryczne

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA: 12.2012

SKALA:

mgr inż. Adam Biakczewski  
upr. nr ZAP/0066/PODE/07  
mgr inż. Jan Załoga  
upr. nr 204/Sz/84  
URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIA, ZAKŁAD GOSP. MIESZK.  
ul. MONTE CASSINO 8; 72-600 ŚWINOUJŚCIE