

UWAGA:

1. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54 wykonać w budynku ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze;
2. Przewody prowadzić pod tynkiem oraz w rurkach osłonowych pod glazurą, płytami oraz na elementach drewnianych;
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny;

**SAMOCZYNNE WYLĄCZENIE
ZGODNIE Z PN-HD 60364**

OBIEKT: Budynek przy ul. Chopina 16/2 w Świnoujściu;
gm. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie;

TEMAT	OPRAC.:
-------	---------

Remont lokalu mieszkalnego

NR RYS.: 1

TRZĘŚĆ RYSUNKU:	Rzut lokalu nr 16/2- instalacja elektryczna
-----------------	---

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Białczewski IDP nr 7AP/0066/POOF/07
--------------	--

SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Załoga
	upr. III ZAP/0006/P

ZIENIOTODAWCA:	upr. nr 204/Sz/84
URZĄD MIASTA ŚWIDNOLICZKA	ZAKŁAD GOS.


ul. MONTF CASSINO 8: 72-600 ŚWINKA

BRANŽA.:	
Test elektr.	


Inst.elektryczne	
FAZA.:	

PROJEKT	
BIUDOWA	
ANALIZA	



1:50

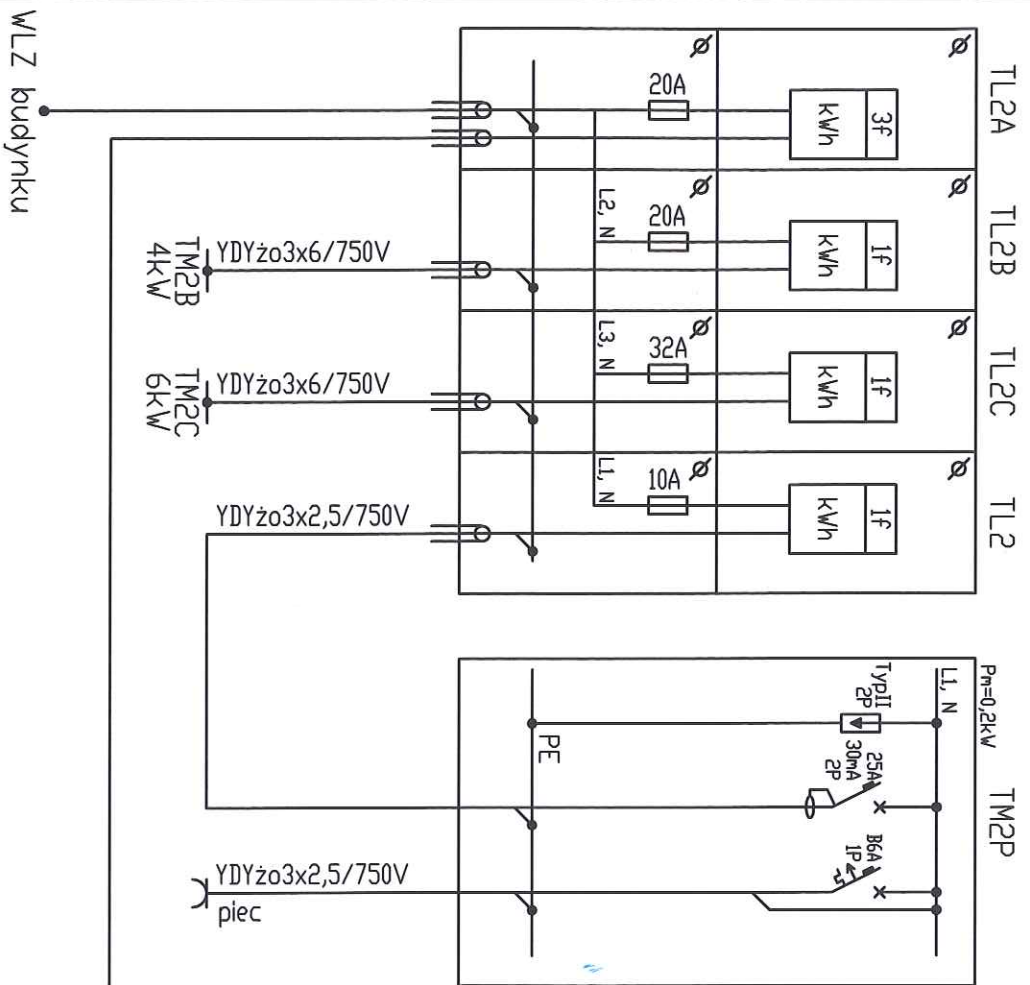

UWAGA:
1. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54 wykonać w budynku ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze;

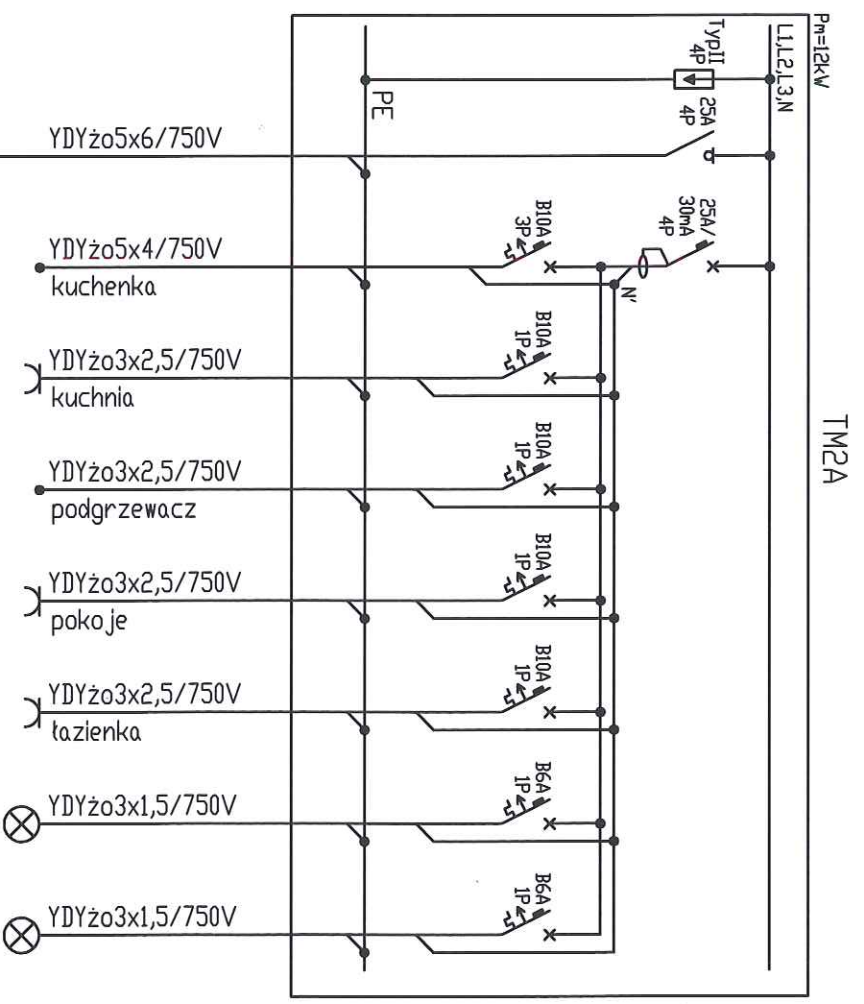

OBIEKT:	Budynek przy ul. Chopina16/2 w Świnoujściu, gm. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie;		
TEMAT OPRAC.:	Remont lokalu mieszkalnego		
TREŚĆ RYSUNKU:	Tablice licznikowe i rozdzielnica mieszkaniowa TM2A		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Białczewski upr. nr ZAP/0066/POOE/07	BRANŻA:	Inst. elektryczne
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Załoga upr. nr 204/Sz/84	FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
ZLECENIODAWCA:	URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIA, ZAKŁAD GOSP. MIESZK. ul. MONTE CASSINO 8; 72-600 ŚWINOUJŚCIE		
		DATA:	12.2012
		SKALA:	

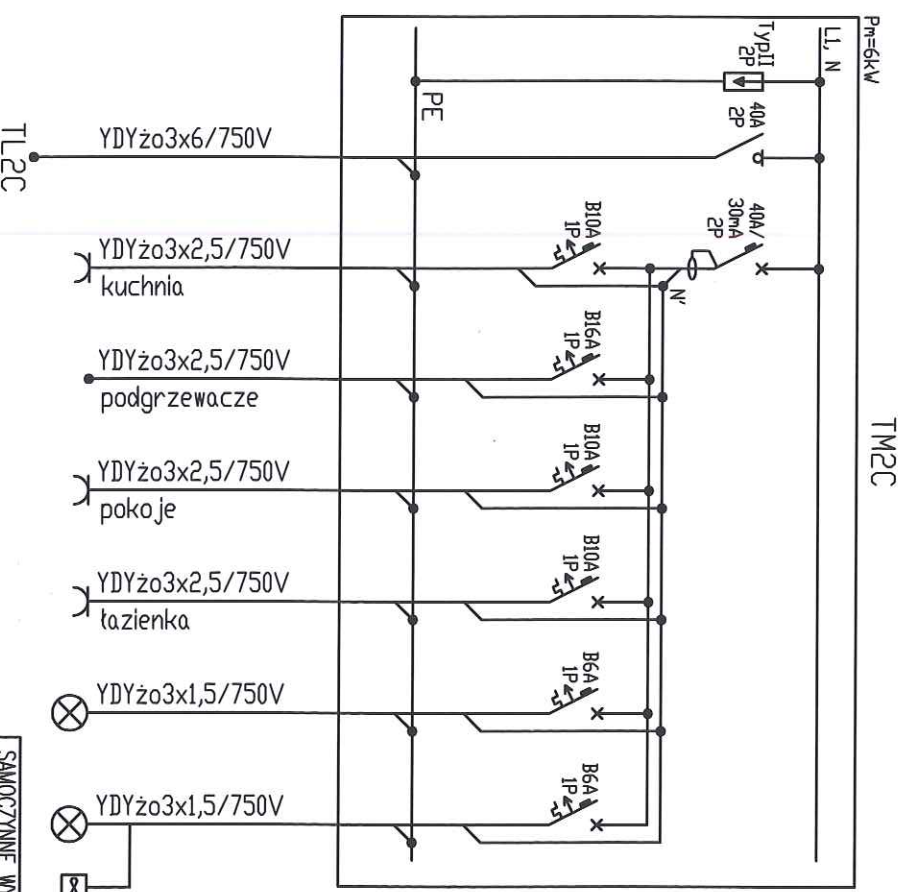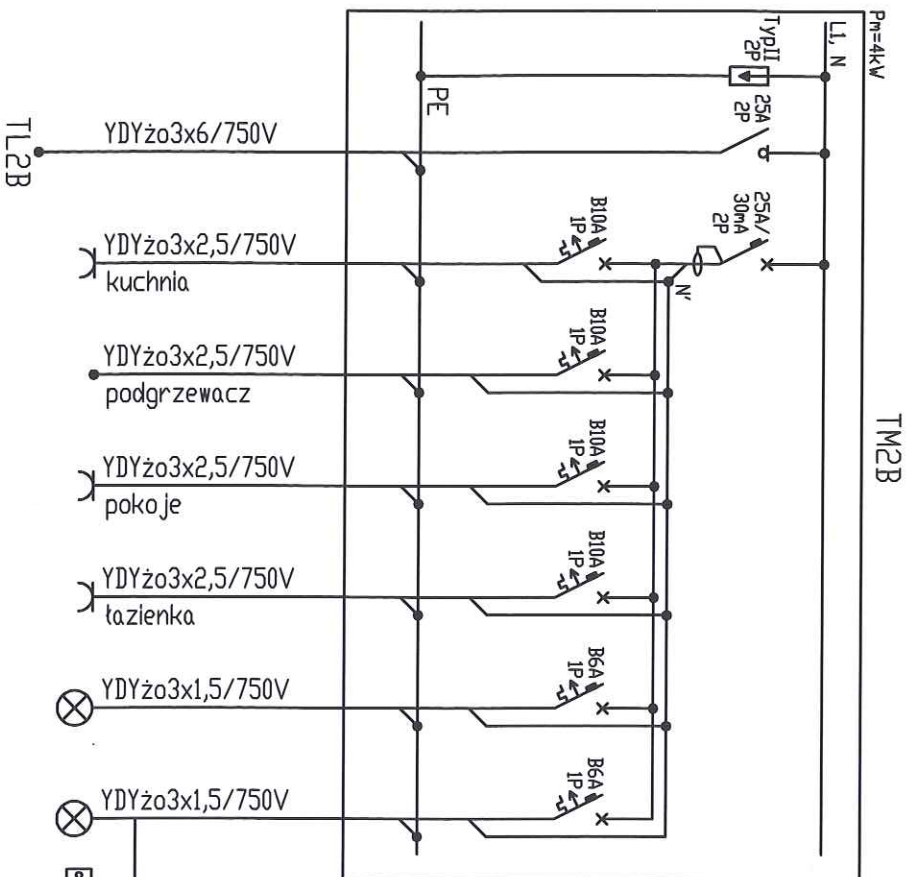

UWAGA:
1. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54 wykonać w budynku ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze;

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
ZGODNIE Z PN-HD 60364

OBIEKT:	Budynek przy ul. Chopina16/2 w Świnoujściu, gm. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie;		
TEMAT OPRAC.:	Remont lokalu mieszkalnego		
TREŚĆ RYSUNKU:	Rozdzielnica mieszkaniowa TM2B i TM2C		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Białczewski upr. nr ZAP/0066/POOE/07	BRANŻA:	Inst. elektryczne
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan Załoga upr. nr 204/Sz/84	FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
ZLECENIODAWCA:	URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIA, ZAKŁAD GOSP. MIESZK. ul. MONTE CASSINO 8; 72-600 ŚWINOUJŚCIE		
		DATA:	12.2012
		SKALA:	

3