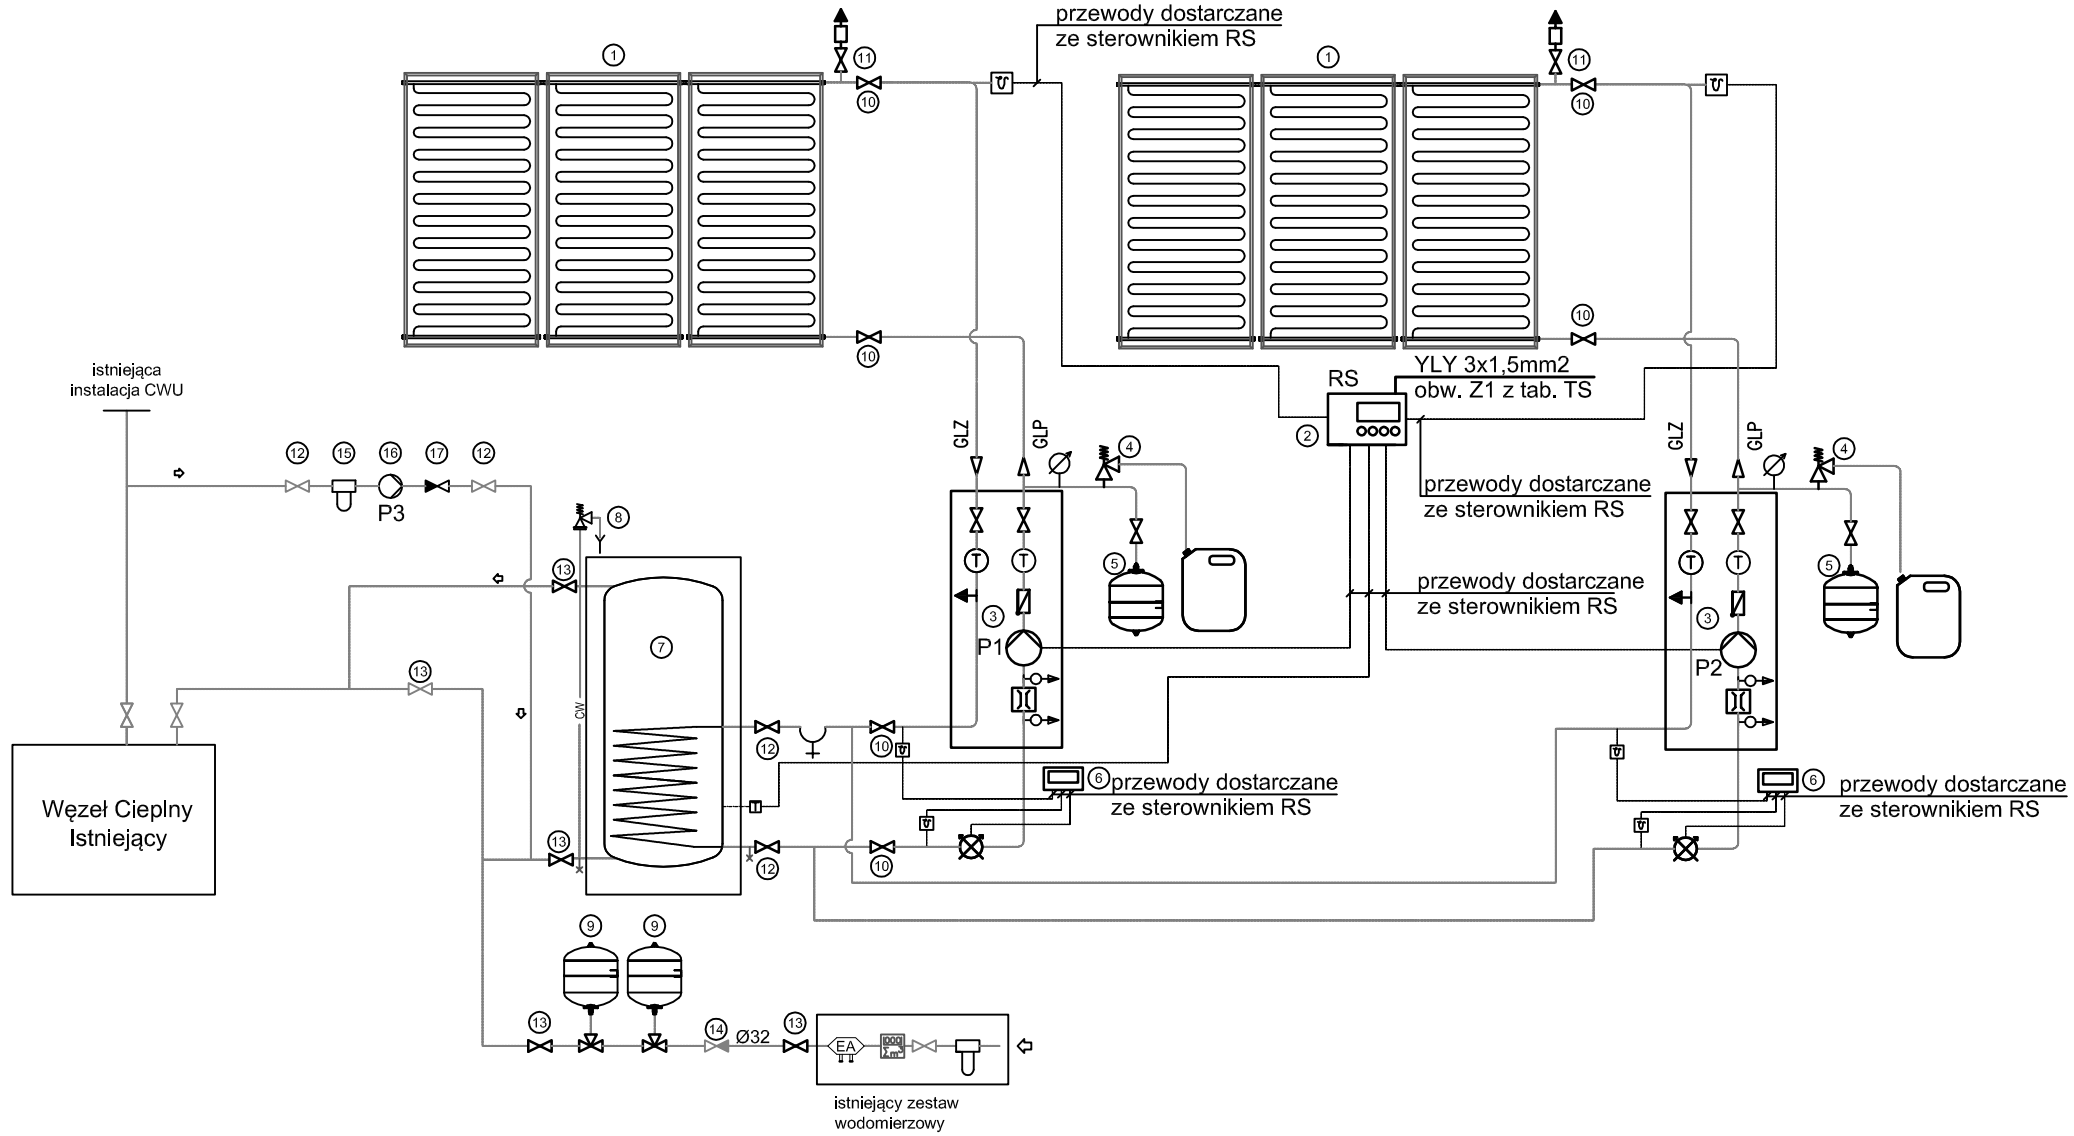

1. Kolektor słoneczny o powierzchni obliczeniowej 2,50 m2 o sprawności optycznej nie mniejszej niż 81% z powłoka wysokoselektywną o współczynniku absorpcji 95%, emisji < 5%. - 6 szt
RS 2. Regulator solarny obsługujący schemat -1szt.
P1,P2 3. Grupa solarna wraz z pompą solarną V =0,35 m3/h i H = 4mH2O - 2 szt.
4. Zawór bezpieczęństa solarny 1/2 "-2 szt.
5. Naczynie solarne o pojemności 25 L-2 szt.
6. Licznik ciepła ultradźwiękowy qnom=0,5 m3/h komplet z wyjściem mbus-2 szt.
7. Zasobnik z wężownicą pojemnośc 720 dm3 o pow. 6,5 m2 0,6 MPa -1szt.
8. Zawór bezpieczęństa 3/4 "-2szt.
9. Naczynie wzbiorcze przepływowe o poj 33l -2 szt.
10. Zawór odcinający Dn 20 - 6 szt.
11. Zestaw przyłączeniowy wraz odpowietrzającym -2 szt.
12. Zawór odcinający Dn 25 - 2 szt.
13. Zawór spustowy Dn 20 -3szt.
14. Manometr z kurkiem i rurką manometryczną zakres 0-0,6MPa - 3 szt.
15. Termometr -2 szt.
P3 16. Pompa V =0,5 m3/h i H = 3 mH2O -1 szt.
17. Zawór zwrotny DN 25 - 1 szt.
18. Manometr z kurkiem i rurką manometryczną zakres 0-0,6MPa - 3 szt.
19. Termometr -2 szt.

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax: +48 +34 3245161

Inwestor:	Gmina - Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Temat:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu Zadanie 1: Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu, działka nr ewid. 594, obręb 0005				
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	IV 2016	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	IV 2016	
Schemat technologiczny				Skala 1:100	Nr rysunku IE-3