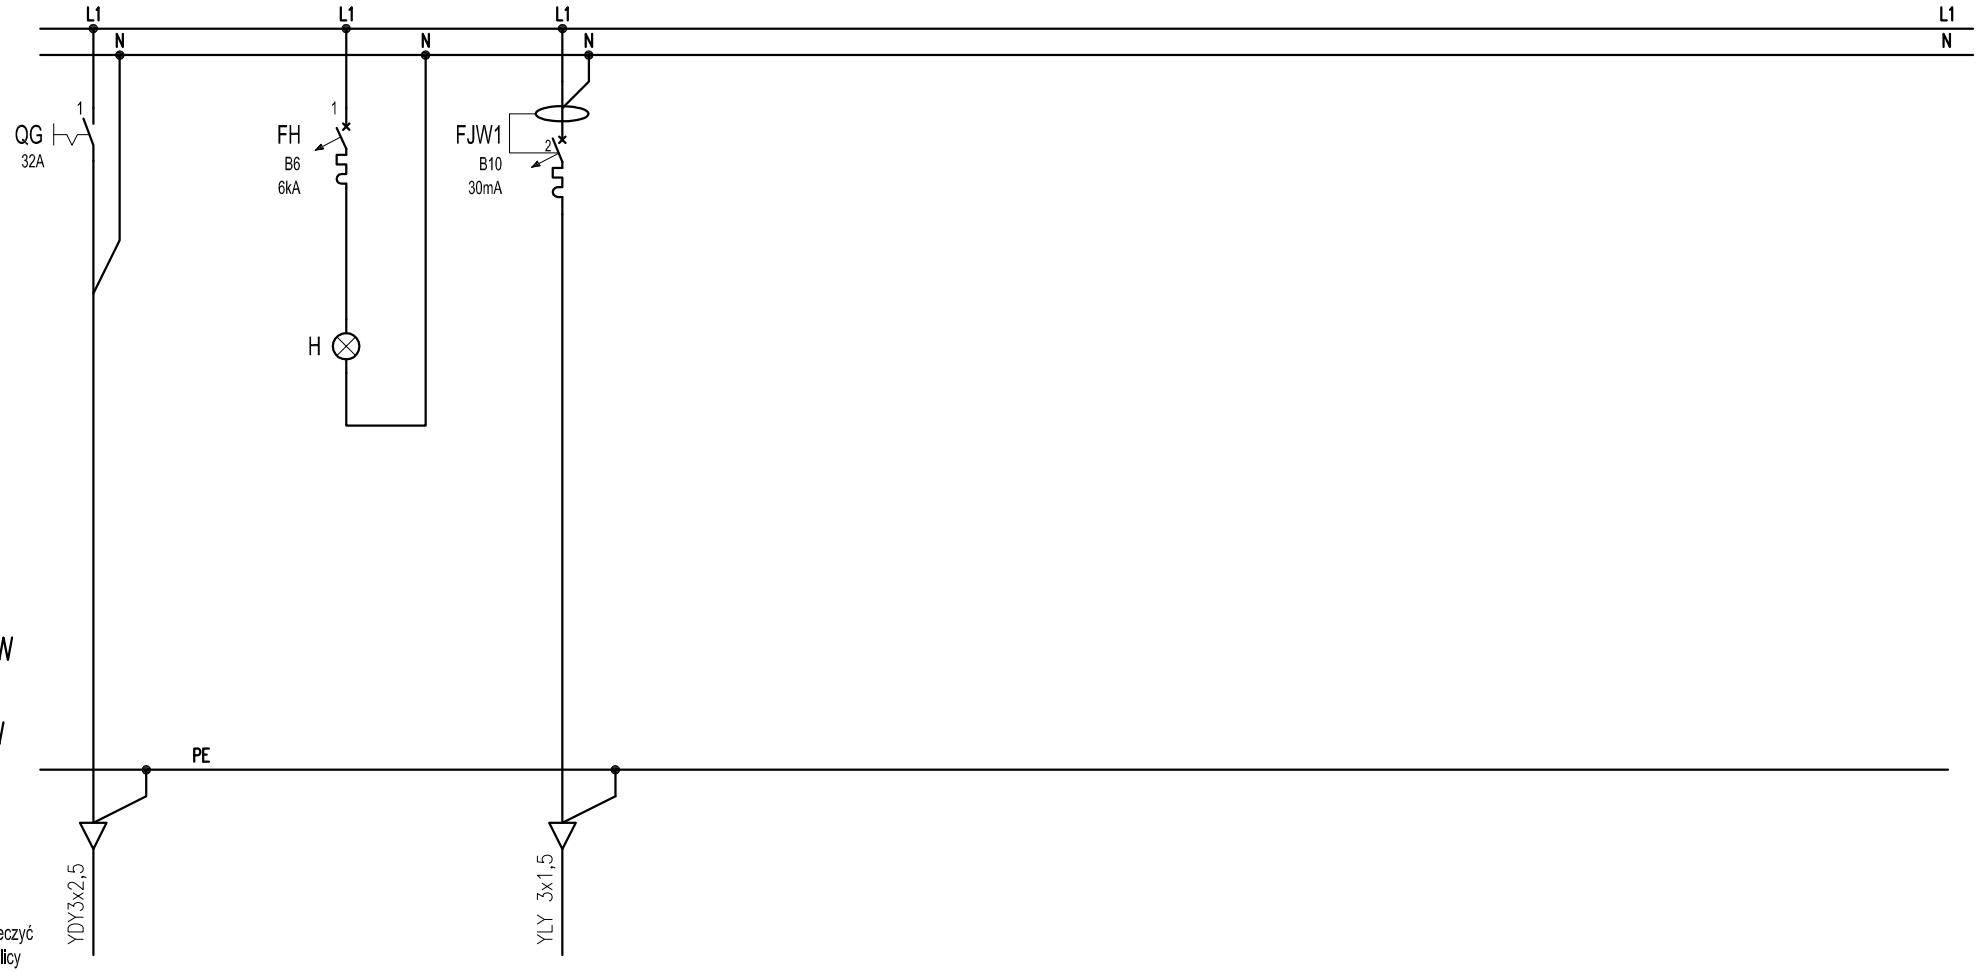

Pi=0,5 kW
Kj=1
Po=0,5kW

W tablicy kuchni zabezpieczyć odpływ projektowanej tablicy zab. bezp. 16A

				Z1	
Przeznaczenie	Zasilanie z tablicy		kontrola	Sterownik solarny RS	
Pomieszczenie	kuchni (parter)		napiecia	wraz z grupą pompową	
				max 0,5 kW	

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax: +48 +34 3245161

Inwestor:	Gmina - Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Temat:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu Zadanie 1: Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu, działka nr ewid. 594, obręb 0005

Faza:	PROJEKT BUDOWLANY				
Branża:	Elektryczna				
Projektował:	mgr Inż. Grzegorz Drellch	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	IV 2016	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	IV 2016	
SCHEMAT TABLICY TS - PIWNICA				Skala -:–	Nr rysunku IE-4