


Szafa z wył głównym na zewnątrz budynku obok pomiaru w obudowie IP 67

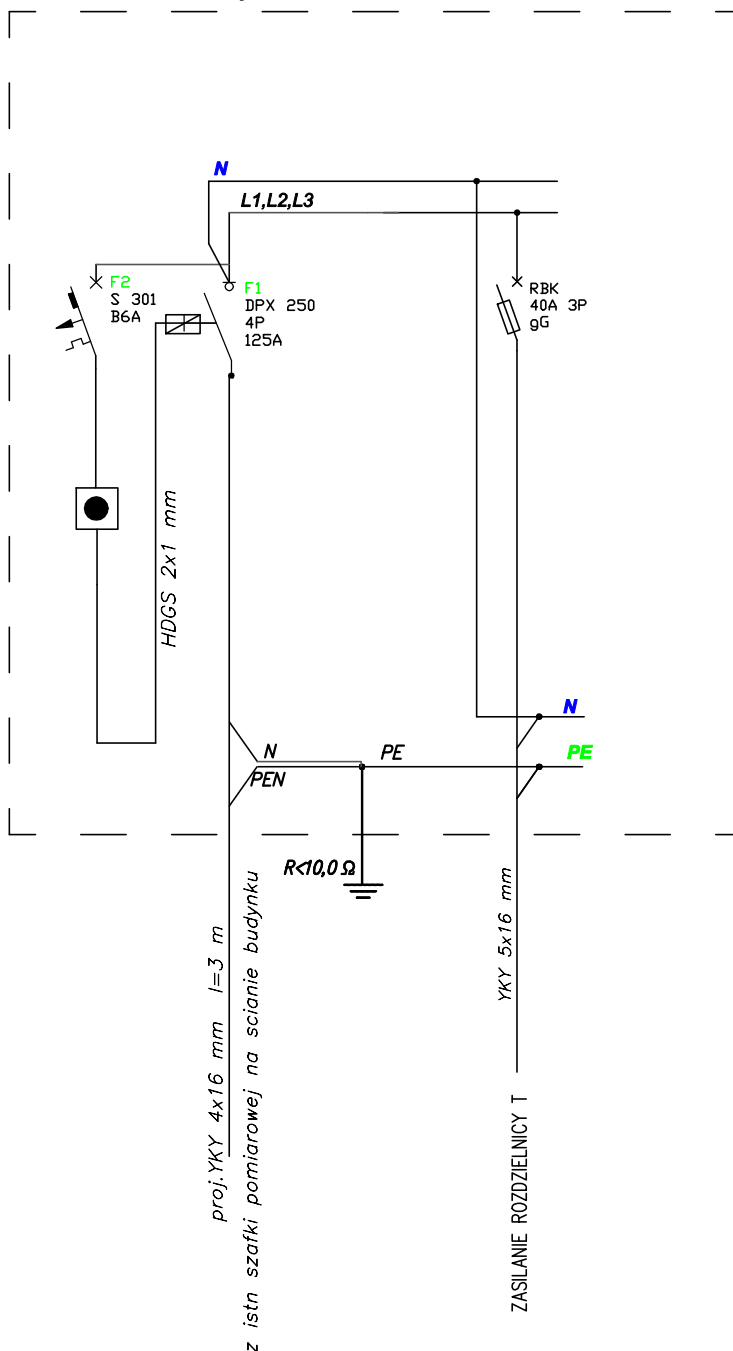

UWAGA:

- Wyłącznik główny oraz pozostała aparatura w szafce z estroduru o IP 67 z aparaturą montowaną na listwach TH 35.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
zArys
ul.Orzechowa 1; 72-003 Dobra

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA II NA POTRZEBY WPOW W BUDYNKU SOSW

ADRES : ul. Piastowska 55 , Świnoujście
dz nr 388/4; obręb 0006

INWESTOR : Gmina Miasto Świnoujście
ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

PROJEKTANT: mgr inż. Jarosław Zieńkiewicz
upr.bud.ZAP/0223/PWBE/18
do proj. w specj. energetyka b/o

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Bernard Stępkowski
upr.bud.ZAP/0222/PWBE/18
do proj. w specj. energetyka b/o

Tablica główna

BRANŻA: ENERGETYKA

SKALA:

DATA: czerwiec 2020

Nr rysunku

E3

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM